


能登ヒバ性能試験

5分後には、99% が除菌される結果。

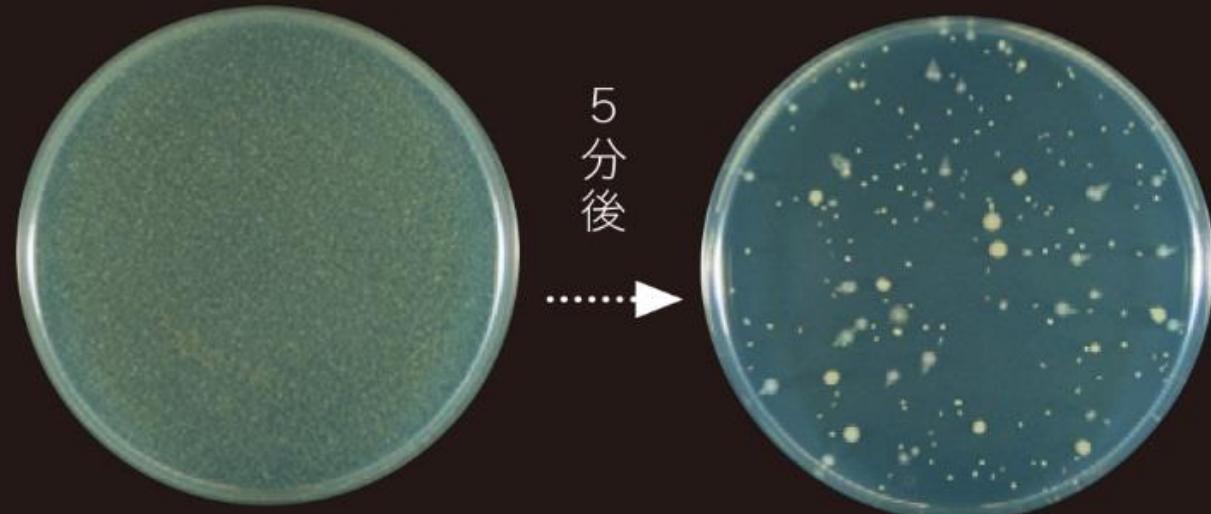

上記結果は複数検査の一例です。すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
また、必ずしも性能を保証するものではありません。

試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター / 株式会社 食環境衛生研究所


能登ひば蒸留水による試験

○ウイルスの対する不活化効果試験

検査機関：食環境衛生研究所

菌名	開始時	3時間後
インフルエンザウィルス	79,000,000	1,300
減少率		98%不活化

インフルエンザウィルス

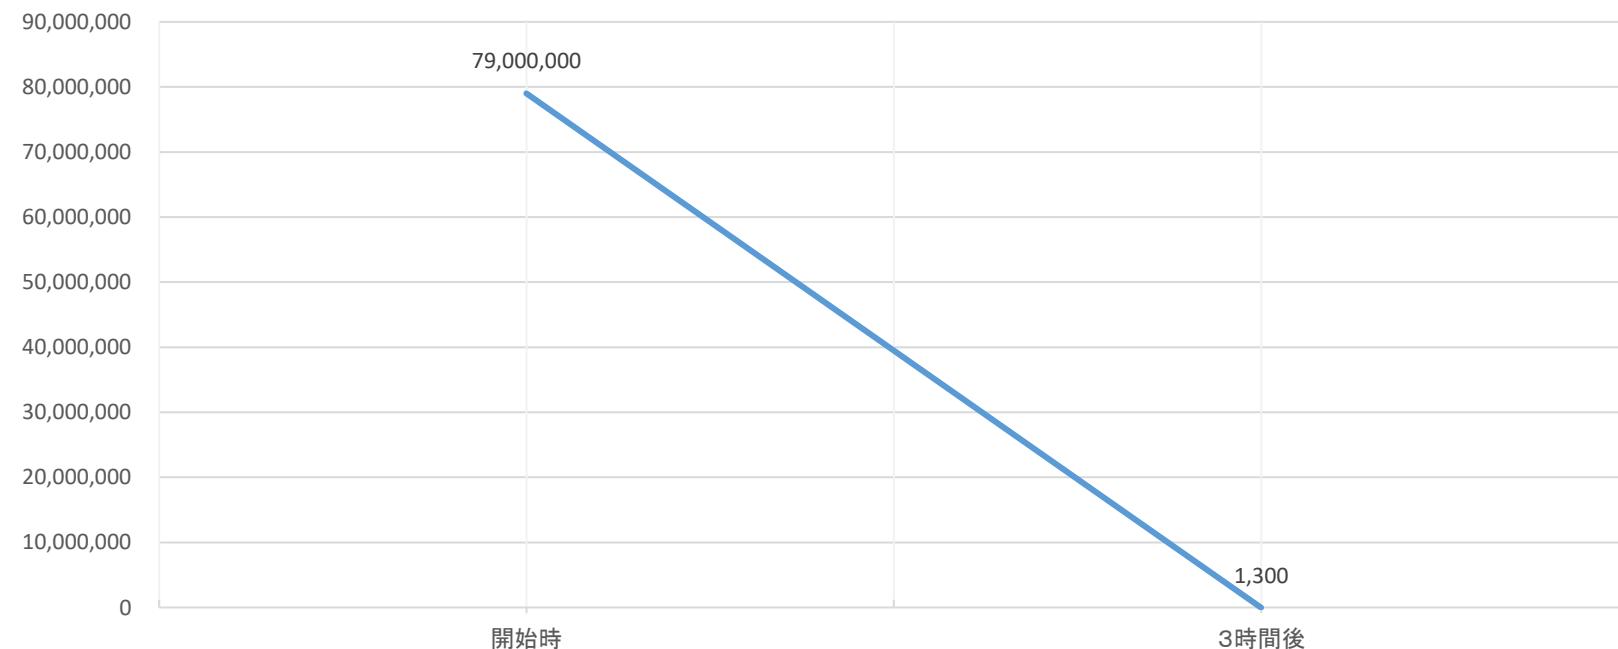

能登ひば蒸留水による試験

○ウイルスの対する不活化効果試験

検査機関：食環境衛生研究所

菌名	開始時	3時間後
ネコカリシウイルス (ノロウイルス代替)	130,000	3,200
減少率		75%不活化

